

**TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY**  
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 1410/06.02/13/15.10/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášky č. 18/1979 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

## OSVĚDČENÍ

ev. č.: **4901/6/13/R-TZ-NA,PK4,HK4**

k činnosti: **revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro:

**Jaroslav Stoklasa**

datum narození: 15. dubna 1966

Toto osvědčení platí do 23. září 2018.

V Hradci Králové dne 23. září 2013

Poučení:

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Roman Řezáč, Ing. Jindřich Černý

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Hradec Králové,  
Riegrovo nám. 1493, 500 02 Hradec Králové


Za správnost vyhotovení: Jana Procházková



Ing. Roman Řezáč  
vedoucí inspektor pobočky

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 2299/6/08/R-TZ-NA,K4



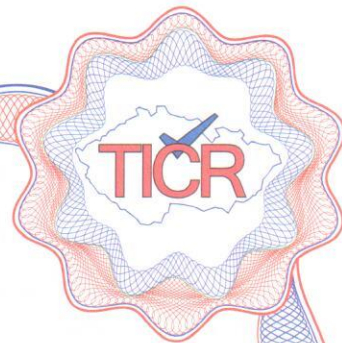

**TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY**  
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 1410/06.02/13/15.10/2

2/2

**PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ**

ev. č.: **4901/6/13/R-TZ-NA,PK4,HK4**

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- NA: Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
- PK4: 4. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně)
- HK4: 4. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové



*Roman Řezáč*  
Ing. Roman Řezáč  
vedoucí inspektor pobočky